



<外形寸法図>

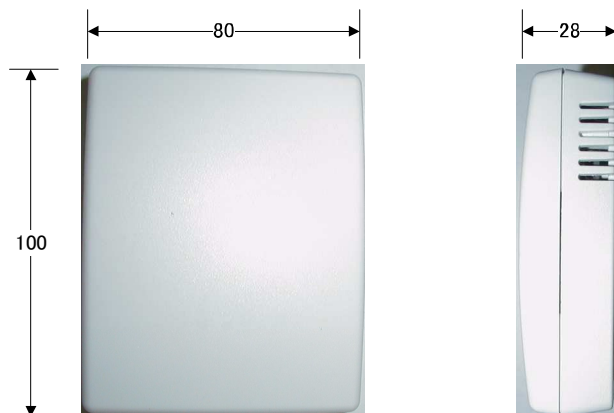


<カバーの取外し>

検出器上部2箇所のラッチを人の爪で押すか柔らかいものでそっと押してカバーを手前に引いて開ける。

決して固い工具で強く押しすぎないこと(強く押すと破損します)。

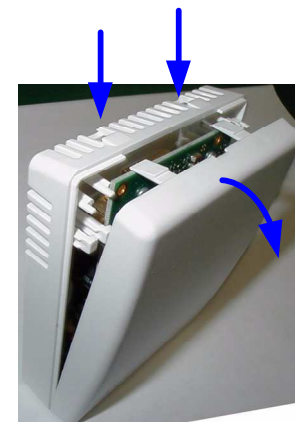


<取付>

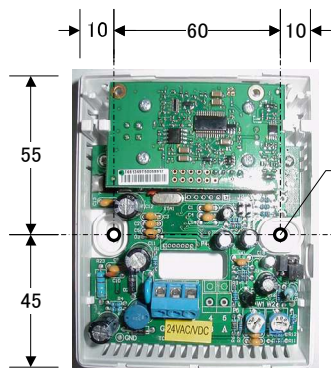

取付け面にM4タップx2を開ける。
または、サーモプレート(ARG70)を使用し、付属のタッピングビスで取付け可能

<配線接続>

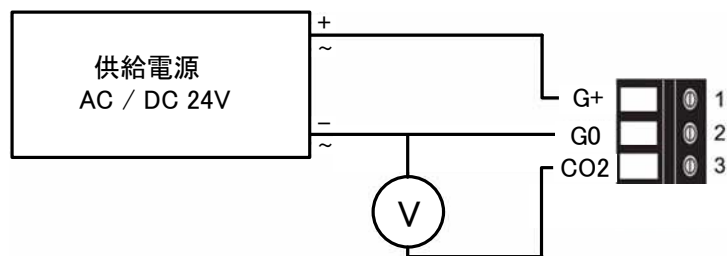

* 配線はシールドケーブルを推奨します。

<仕様>

- 電源
供給電圧 : AC/DC24V
消費電力 : 2.8W(平均値)
- 計測方式 : 非分散赤外線吸収方式(NDIR)
- 計測レンジ : 0~2000ppm
- 計測精度(25℃, 1013hpaにて)
出力安定性 : ±100ppm(代表値)
非直線性 : <2%(フルスケール)
<1%(フルスケール)
- レスポンス : ≤2Min(90%応答)
- 出力 : DC0~10V
- 許容周囲温度/湿度
作動時 : 0~50℃/0~95%rh(結露なし)
保管時/輸送時 : -40~70℃/0~95%rh(結露なし)
- 電磁両立性(EMC指令) : EN61000-4-2, EN61000-4-3
- CE適合 : 89-336/EEC
- 質量 : 150g

(注記) 検出器は自動キャリブレーション機能付きです。

製造元: VCP

履歴	年月日	氏名
	...	
	...	
	...	

承認 APPD.	検出 CHK.	設計 DR.	室内型CO2検出器 (型式 CDR 100VA) DC 0~10V 出力			
武藤	真茅	鈴木	尺度	NS	完成	2018年10月 1日
アーチバック株式会社			A4	図面 番号	XX-0001	0094